
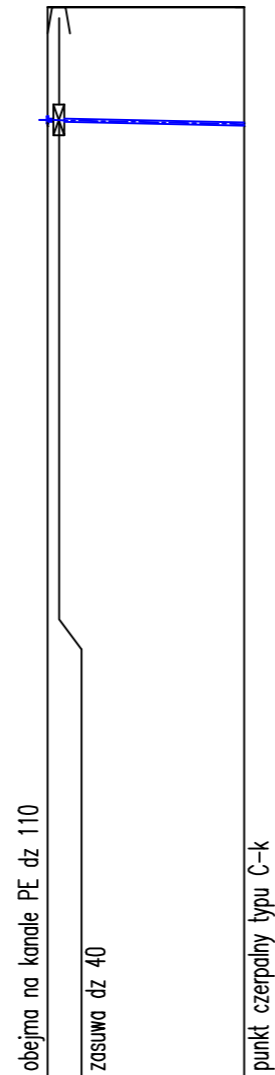


P.p. = 255,00

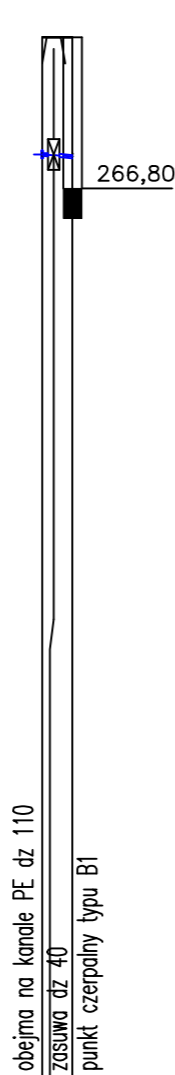

Nazwa węzła	7 W4		8 W5	
Rzędna istniejącego terenu	268,80	268,80	269,20	269,20
Rzędna osi proj. rurociągu	267,25	267,20	267,70	267,65
Zagłębienie osi przewodu	1,55	1,60	1,50	1,55
Długość odcinka	0,50	1,50	0,50	12,50
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=2,00 i=25,0 ‰		L=13,00 i=3,8 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	dz 40/2,4 PE100 SDR17		dz 40/2,4 PE100 SDR17	
Hektometr i odległości	00	2,00	00	13,00

Długość wszystkich przewodów: 15,0 [m]

Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły	Podziałka	Data
1	W4-7	2,0	W4-7	1:100/500	2013-12-02
2	W5-8	13,0	W5-8		
Projektował inż. Zygmunt Moskal		Opracował Antoni Kopytko		Opracował mgr inż. Agnieszka Chmielewska	
				Sprawdził inż. Stanisław Jakubowski	
AKTEX TOMASZÓW LUBELSKI			Przyłącza wodociągowe W4-7, W5-8		
				Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Świerkowej w m. Krasnobród gm. Krasnobród	
					Nr rys.